


UDC 621.311.17  
K 05

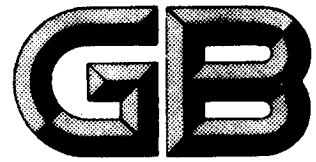

# 中华人民共和国国家标准

GB 7266—87

---

## 电力系统二次回路电气控制台 基本尺寸

Basic dimensions of electrical console  
for secondary circuit of power system

1987-02-14发布

1987-12-01实施

---

国家标准局 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
电 力 系 统 二 次 回 路 电 气 控 制 台  
基 本 尺 寸  
GB 7266—87

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街16号  
邮政编码：100045

<http://www.bzcbs.com>

电话：63787337、63787447

1987年10月第一版 2004年11月电子版制作

\*

书号：15169·1-5044

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 68533533

# 电力系统二次回路电气控制台 基本尺寸

## Basic dimensions of electrical console for secondary circuit of power system

本标准规定的基本尺寸，适用于电力系统二次回路电气控制台，也可供火电厂机炉电集中控制台设计时选用。

1 控制台的基本尺寸要素见图 1。

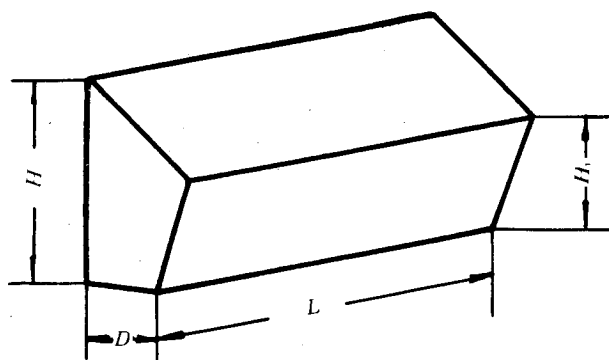


图 1

### 2 控制台的基本尺寸

2.1 控制台的宽度尺寸  $L$  为：

$$L = 600 + 200 \cdot n \text{ (mm)} \quad (n = 0, 1, 2, 3 \dots 30)$$

2.2 控制台的高度尺寸  $H$  为：

$$H = 800 + 100 \cdot n \text{ (mm)} \quad (n = 0, 1, 2, 3 \dots 15)$$

当控制台后有监控设备时， $H \leq 1200 \text{mm}$

2.3 控制台前沿高度尺寸  $H_1$  为：

700, 740, 760, 780, 800mm。

2.4 当控制台为平台时，高度尺寸为  $H_1$ 。

2.5 控制台底部深度尺寸  $D$  为：

$$D = 600 + 100 \cdot n \text{ (mm)} \quad (n = 0, 1, 2, 3 \dots 12)$$

3 控制台的台型示例见图 2