

山东省标准设计

室 外 配 件

统一编号 DBJT14—3—83 分类号 LJ105

山东省标准设计办公室出版

1984

室 外 配 件

批准部门 山东省城乡建设委员会

批准文号 鲁建设发(198 143号)

主编单位 济南市建筑设计院

统一编号 DBJT14-3-83

实行日期 1985年8月1日

分类号 LJ105

主编单位负责人 王瑞江

主编单位技术负责人 姚廷道

技术审定人 于南河

设计负责人 姚廷道

目 录


图 纸 内 容	页	图 纸 内 容	页
目 录	1	刮泥铁篦(一)	11
目 录 说 明	2	刮泥铁篦(二)	12
合 阶 (一)	3	散 水	13
合 阶 (二)	4	明 沟	14
合 阶 (三)	5	铁 爬 梯 (一)	15
合 阶 (四)	6	铁 爬 梯 (二)	16
合 阶 (五)	7	室 外 竖 向 消 防 梯	17
壅 蔽 道	8	雨 水 斗、接 口、雨 水 管 (圆 形)	18
放 道	9	雨 水 斗、接 口、雨 水 管 (方 形)	19
花 台 花 池	10	遮 阳 棚 (一)	20

校 核 于南河	目 录	分 类 号	LJ105
设 计 姚廷道		页	1


图 纸 内 容	页
遮阳棚(一)	21
遮阳棚(二)	22
遮阳罩	23
铁栅门(一)	24
铁栅门(二)	25
铁栅门(三)	26
铁栅门(四)	27
铁栅门(五)	28
*1, *2 窗防护铁栏杆	29
木护窗板	30
钢护窗板	31
护门板	32
电动卷帘(一)	33
电动卷帘(二)	34
电动卷帘(三)	35
窗外晒台(一)	36
窗外晒台(二)	37
窗外晒台(三)	38
窗外晒台(四)	39

说 明 :


- 1、本图集适用于一般民用建筑及工业建筑。
- 2、电动卷帘设计参考之用，选用时要与生产制作单位和电气专业相配合。
- 3、本图集做法除注明者外，其余均按国家现行施工规范、规程执行。
- 4、本图集所注尺寸均以毫米为单位。
- 5、使用本图集索引方法：




铁	校	于海明	目 录 说 明	分类号	LJ105
设计	王 志 勇	球 球 球		页	2

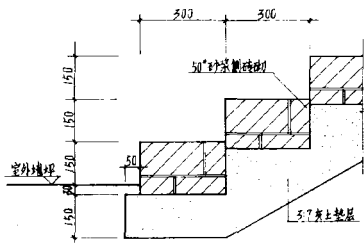


① 砖砌台阶

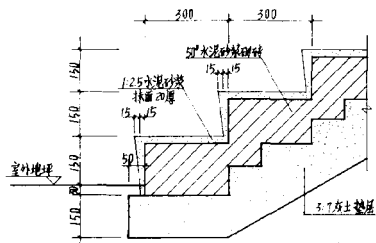

② 砖砌台阶

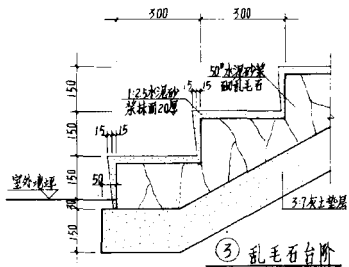


③ 乱毛石台阶

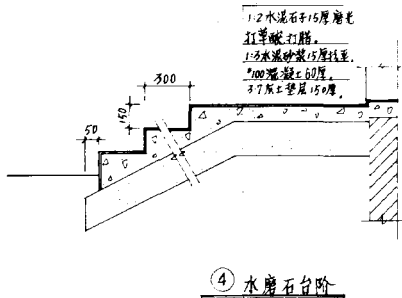


④ 水磨石台阶

台 阶 (一)


分类号	LJ105
页	3

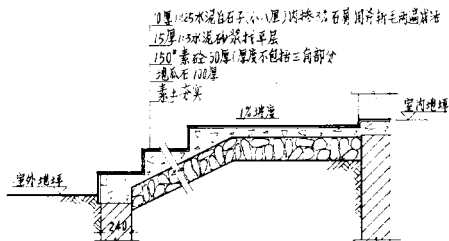


① 斩假石台阶(带基础)

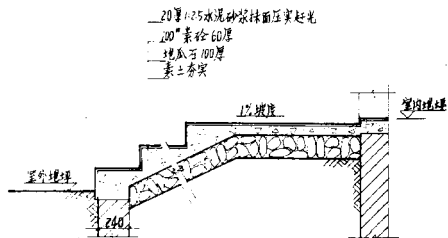

③ 水泥台阶(带基础)

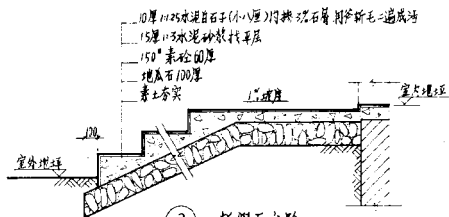


② 斩假石台阶

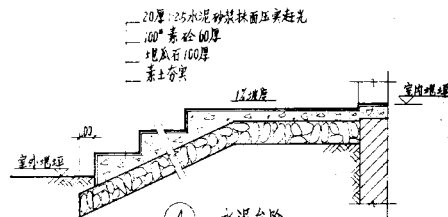


④ 水泥台阶


台 阶 (二)	分类号	LJ105
	页	4

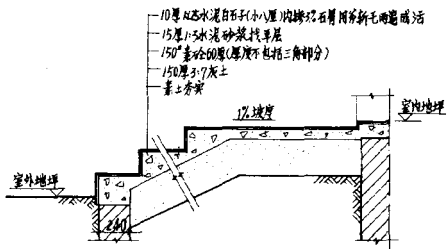


① 斩假石台阶(带基础)

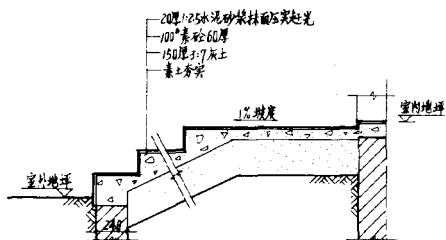


③ 水泥台阶(带基础)

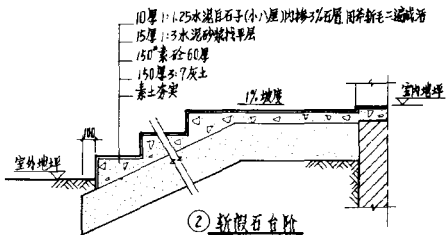







② 斩假石台阶

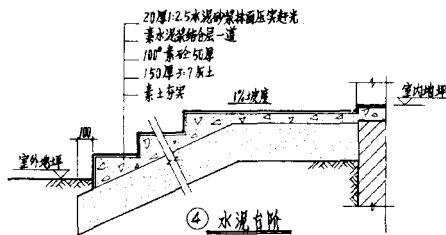


④ 水泥台阶

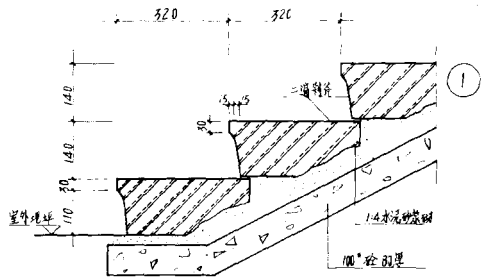


台阶断面




台 阶 (四)	分类号	LJ105
	页	6

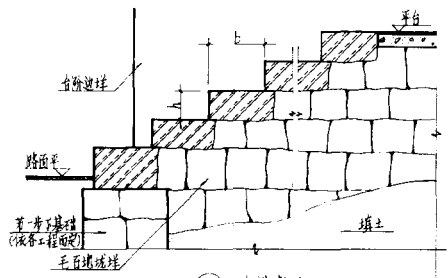

① 台阶断面

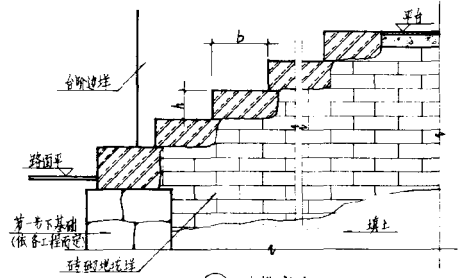


② 台阶断面

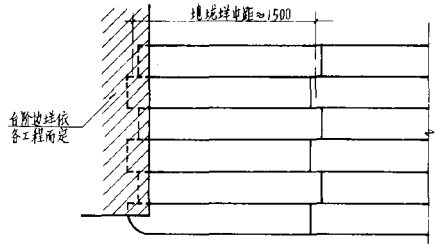


台阶平面

说明


1. 台阶平面边墙 地坑埋等 依各工程而定。
2. 踏石宽 b 高 h 依各工程而定。

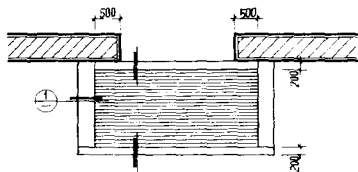

① 平面示意

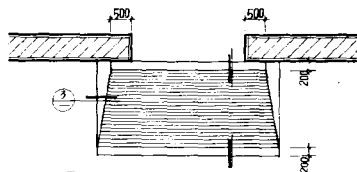


② 平面示意

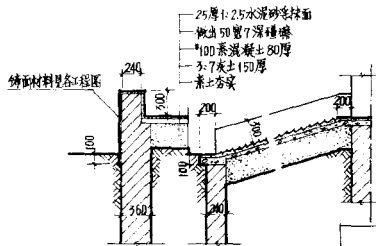

① ②

水泥礅礫(有挡墙)



③ ④

水泥礅礫(无挡墙)




礅礫详图

说明: 礅礫坡度不大于30%。


礅 礫

分类号	LJ105
页	8

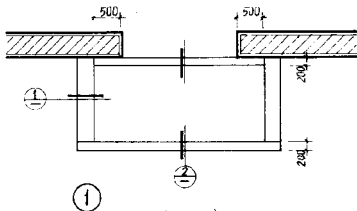

①


平面示意

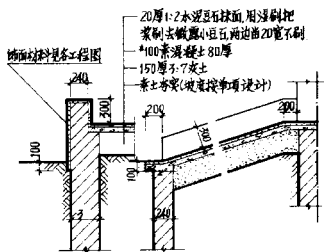

①


② 水刷石坡道(有挡墙)

- 20厚1:2水泥石抹面,用湿刷把
浆刷去嵌小豆石,两边沿20宽不刷
*100素混凝土80厚
150厚3:7灰土
素土夯实(坡度按单项设计)

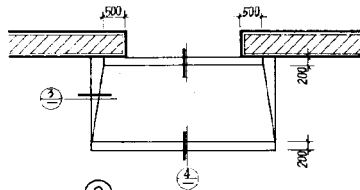

②

平面示意

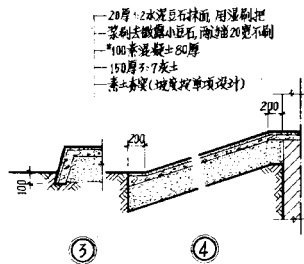

③

④


水刷石坡道(无挡墙)

- 20厚1:2水泥石抹面,用湿刷把
浆刷去嵌小豆石,两边沿20宽不刷
*100素混凝土80厚
150厚3:7灰土
素土夯实(坡度按单项设计)

说明: 1. 坡道平面尺寸, 室内外高差尺寸见各工程图. 坡道坡度不大于40%.
2. 砌砖用 *75砖, *25砂浆


坡 道

分类号	LJ105
页	9




①

台阶花台平面示意

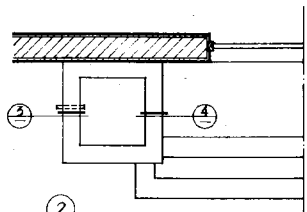


②

台阶花池平面示意

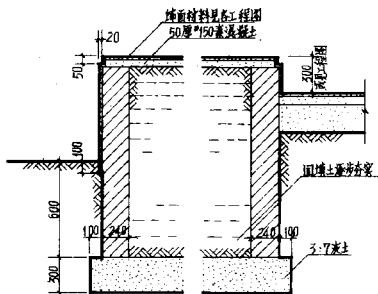

①

②

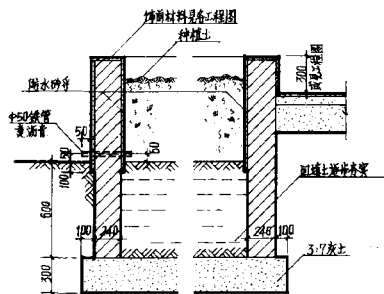


③

④


注明: 1花台、花池尺寸见各工程图。2砌砖用“100磅”50砂浆。

花台 花池


分类号	LJ105
页	10

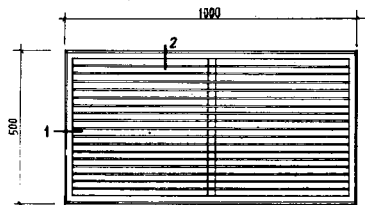


刮泥铁篦平面

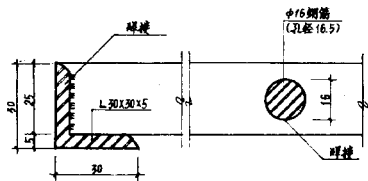

1-1剖面图

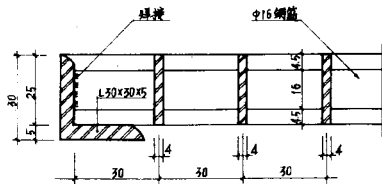


2-2剖面图

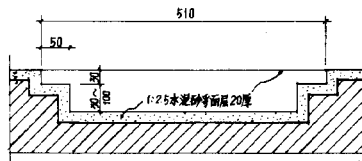


铁篦地槽剖面图

刮泥铁篦 (-)


分类号	LJ105
页	11

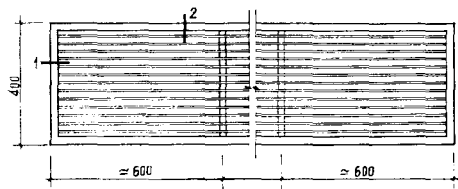


刮泥铁笼平面

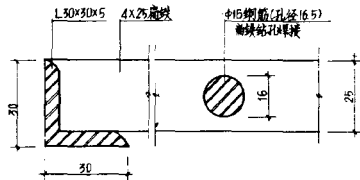

1~1剖面图

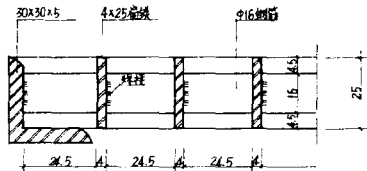

2~2剖面图




铁笼地槽剖面图


注明: 铁笼长度及位置由建筑固定。
铁笼油泥, 一底樟丹, 二度黑铅油

刮泥铁笼 (=)


分类号	LJ105
页	12



① 平铺砖散水(带垫层)




② 平铺砖散水




③ 乱石散水




④ 碎石砖水泥散水



⑤ 砼水泥散水(面层随打随抹)



⑥ 砼水泥散水




⑦ 砼水泥散水(带垫层)

说明


- 散水坡度5% 宽度由设计人自定。
- 砼散水沿墙长度每隔8~12米处留伸缩缝宽20 沥青玛蹄脂灌缝。
- 湿陷性黄土地区散水应以不透水材料做成。散水外缘不应设明沟。散水宽度不小于1000 其外缘应超出建筑基础200, 并在散水下做300厚3:7灰土垫层。
- 靠墙处缝内灌沥青砂。

散 水


分类号	LJ105
页	13



⑧ 砖砌明沟



⑨ 乱石砌明沟





⑩ 石砌明沟

注:


湿陷性黄土地区散水应以不透水材料做成,散水外缘不应设明沟。

明	沟	分类号	LJ105
		页	14

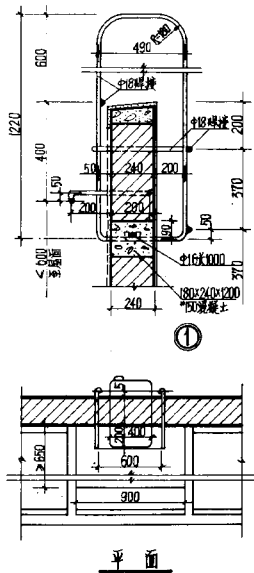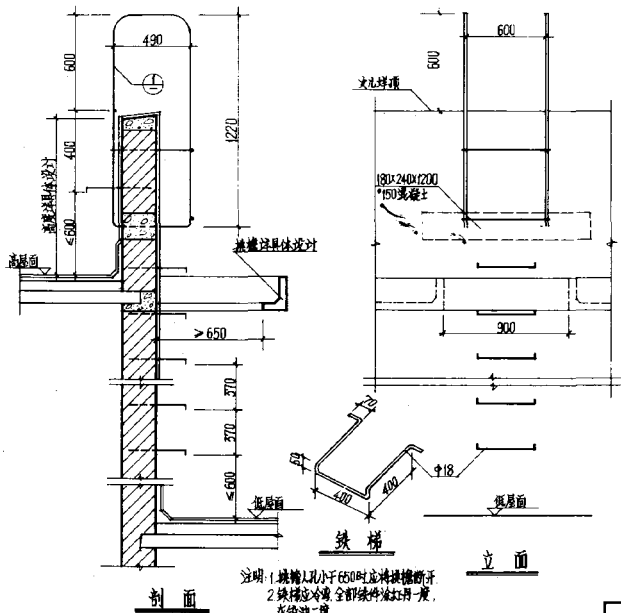


- 说明: 1. 楼梯孔小于650时应设防撞栏杆;
 2. 楼梯栏杆, 全部栏杆应红丹, 灰油漆二度;
 3. 本图用于无梯柱落地层(铁梯不变)


铁爬梯 (一)

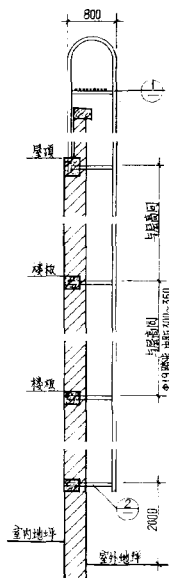


剖面




平面



角钢连接详图



螺栓详图

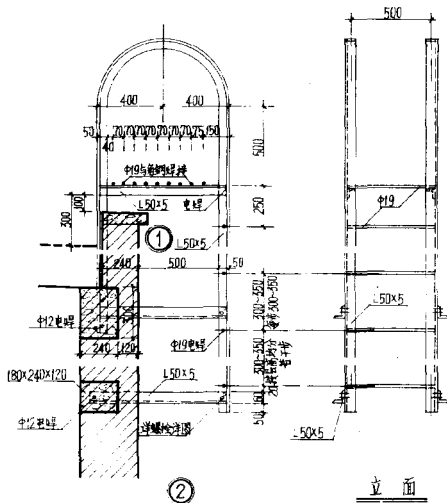

立面

② 说明：铁件刷防锈漆一道，灰色铅油二道。

室外竖向消防梯

分类号	LJ105
页	17

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/426031153014010150>